
F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe A1-A2 - piastre a parete

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  piastra universale (art. 51012, 51082, 51129)
- Carico applicato all'anello di estremità



PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	altezza di caduta
resistenza statica	p.to 5,2,1	/	10 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,2,2	100 kg	/	2500 mm

* forza applicata per un tempo di 3,2 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°1 operatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per le classi A1 e A2 (p.to 4,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'


Pertanto, il componente Linea Vita in classe A1-A2 è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°92/EN VAR del 30/04/2008.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe A - piastre a parete

DATI GENERALI

- Articoli FT relativi:
  piastra universale (art. 51012, 51082, 51129)
- Carico applicato all'anello di estremità



PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/sviluppata F
resistenza statica	p.to 5,3,4	/	14 kN*
resistenza dinamica	p.to 5,3,5	100 kg	9 kN

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il componente Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe A (p.to 5,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'


Pertanto, il componente Linea Vita in classe A è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1579-1581/N/P del 31/08/2015.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI EN 795)
classe C - piastre a parete

DATI GENERALI

- Campata/Luce: 15 m
- Articoli FT relativi:
  piastra universale (art. 51012, 51082, 51129)
  piastra per angolo esterno (art. 51011, 51081, 51128)
  piastra per angolo interno (art. 51027, 51084)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,2,4	/	6 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,3,4,3	100 kg	12,57 kN	/
prestazione dinamica	p.to 5,3,4,2	100 kg	7,81 kN 16,42 kN (sulla linea)	0,92 m**

* forza applicata per un tempo di 3 minuti
** su una campata da 5 m si è registrata una freccia pari a 0,35 m

Schema prova prestazione dinamica, secondo UNI EN 795

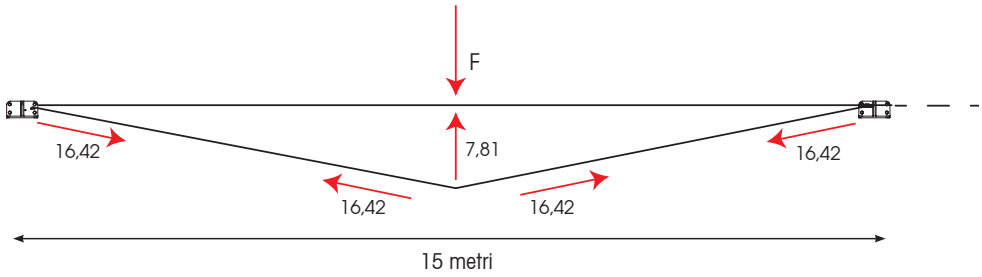

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°2 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI EN 795 per la classe C (p.to 4,3).

Legale Rappresentante
Timbro e firma

CONFORMITA'


Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°262/EN VAR del 20/12/2011.

F.T. S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - Località Lentigione - 42041 Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522/680424 - 680425 - Fax +39 0522/680386
e-mail: info@ftspa.it Sito: www.ftspa.it
preventivi@ftspa.it - www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA 01404710350 Cap. Soc. € 200.000,00 I.V.
R.E.A. RE183427 - Reg. Imprese RE19643 - EXPORT RE015011

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE (UNI 11578)
classe C - piastre a parete

DATI GENERALI

- Campata/Luce minima: 2 m
- Campata/Luce massima: 15 m
- Articoli FT relativi:
  piastra universale (art. 51012, 51082, 51129)
  piastra per angolo esterno (art. 51011, 51081, 51128)
  piastra per angolo interno (art. 51027, 51084)




PROVE ESEGUITE

tipo di prova	rif. normativa	massa di caduta	forza applicata/ sviluppata F	freccia sviluppata
resistenza statica	p.to 5,4,6	/	14 kN*	/
resistenza dinamica	p.to 5,4,5	200+100 kg	9 kN	/
prestazione dinamica	p.to 5,4,3,2,2,3	/	11,40 kN (2 m)	0,15 m
			8,10 kN (15 m)	0,80 m

* forza applicata per un tempo di 3 minuti

Schema illustrativo prova prestazione dinamica

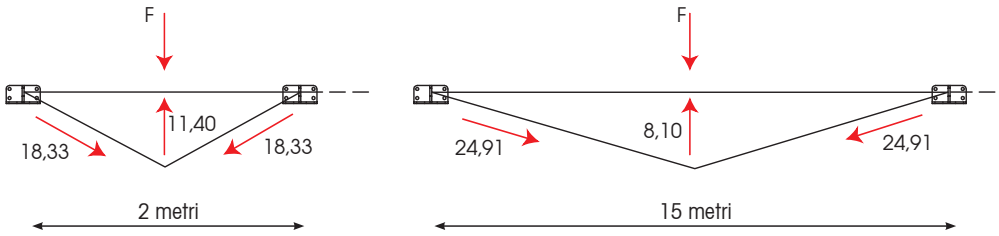

NUMERO MASSIMO OPERATORI

Il sistema Linea Vita è certificato per l'utilizzo contemporaneo di un massimo di n°3 operatori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sistema Linea Vita viene testato secondo la metodologia di prova descritta nella norma UNI 11578 per la classe C (p.to 5,4).

Legale Rappresentante
Umberto Ferrari

CONFORMITA'

Pertanto, il sistema Linea Vita in classe C è conforme alle normative sopra indicate. Descrizione dettagliata nel rapporto di prova N°1582-1587/N/P del 31/08/2015.